

Model



Cod	Culoare	Continut pachet
F02	alama	filtru, sita
F03	alama	filtru, sita
F04	alama	filtru, sita
F05	alama	filtru, sita
F06	alama	filtru, sita
F07	alama	filtru, sita
F08	alama	filtru, sita
F09	alama	filtru, sita
F10	alama	filtru, sita


Tip constructiv


- corp din alama sanitara UNI EN12165 CW617N
- sita impuritati: otel inox AISI 304 L
- sita impuritati : dimensiune orificii cuprinsa intre 0,8 si 1,4 mm
- garnitura dop hexagonal O-ring
- racorduri filetate: ISO228/1



Parametri tehnici si dimensiuni

Cod	DN	A [racord]	B [mm]	C [mm]	P _{nom} [bari]	Diametru orificii filtru [mm]	Temp. minima lucru [°C]	Temp. maxima lucru [°C]
F02	15	1/2"	54	33,5	16	0,8	0	95
F03	20	3/4"	70	56,5	16	1	0	95
F04	25	1"	84	44,5	16	1	0	95
F05	32	1 1/4"	98	75	16	1	0	95
F06	40	1 1/2"	110	82	16	1	0	95
F07	50	2"	128	93	16	1	0	95
F08	65	2 1/2"	143	128	16	1,4	0	95
F09	80	3"	160	152	16	1,4	0	95
F10	100	4"	182	175	16	1,4	0	95

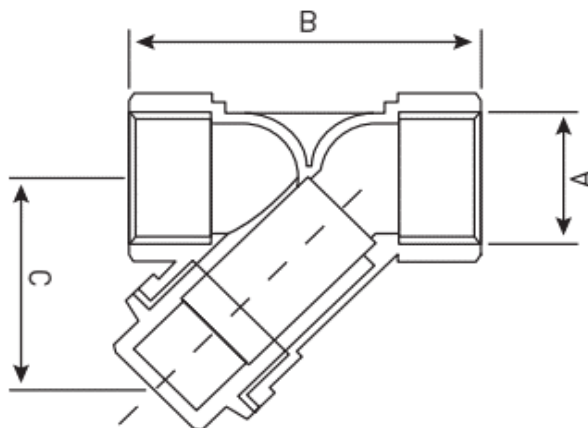

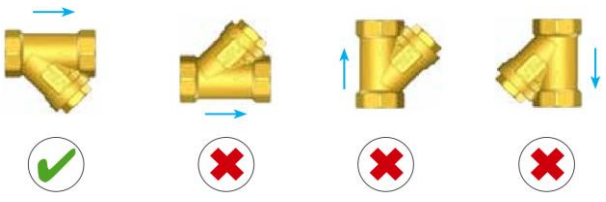Mod functionare	Filtrele Y de impuritati cu filtru din metal sunt concepute pentru a impiedica intrarea impuritatilor in tevil de alimentare din sistemele de apa si incalzire astfel incat prin depozitarea impuritatilor la nivelul filtrului se reduc caderile de presiune si oxidarea tevilor. Acest tip de filtru de impurități trebuie să fie instalat întotdeauna înainte de toate celelalte componente, pentru a le proteja de impurități care ar putea deteriora instalațiile sau a le face ineficiente. Filtrele trebuie instalate în mod normal la alimentarea cu apă înainte de supapele de control, supapele de închidere și reductoarele de presiune. De asemenea utilizate în circuitele de încălzire închise pe alimentarea cazanelor și centralelor se vor proteja schimbătoarele de căldură de impurități provenite din instalații. Depunerea impuritatilor pe schimbătoare de căldură va reduce semnificativ schimbul de căldură diminuând astfel performanțele și reducerea ciclului de viață.	
Montaj	Pentru o mai buna eficienta a operatiunii de filtrare a impuritatilor, este recomandat ca filtrul sa fie instalat in pozitie orizontala cu camera de depozitare a impuritatilor indreptata in jos, conform exemplului din figura 1.	 figura 1
Caracteristici	• controlul calității conform normelor europene în vigoare • toate filtrele sunt supuse testului de etanșeitate • carcasa marcată conform normelor europene • pasul des al filetelui de racord asigură o legătură sigură și etanșă	
Domeniu de utilizare	Filtrele din seria "F" sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă, apa rece, sisteme de incalzire , sisteme de racire, rețele de aer comprimat.	
Avize si agremente	• Filtrele dețin agrement și aviz tehnic valabile pentru piața din România • pentru toți robinetii există Declarație de conformitate	

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.